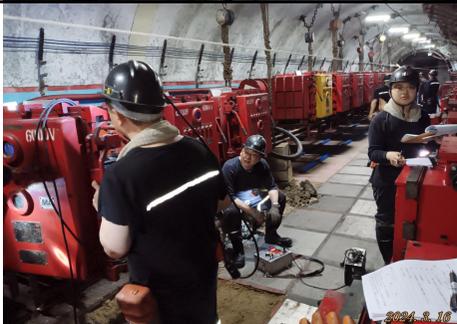
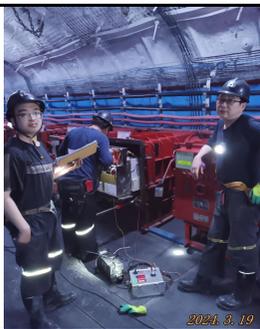
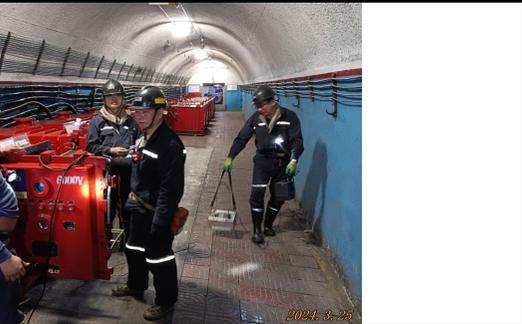


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1495/20-4-24548~24569	2024. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置22台，22台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
2	GX-B1495/20-4-24570~24583	2024. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置14台，14台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
3	GX-B1495/20-4-24584~24605	2024. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置22台，22台防爆型高压配电装置所检项目合格。	

4	GX-B1495/20-4-24606~24625	2024. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置20台，20台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
5	GX-B1495/20-4-24626~24645	2024. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置20台，20台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
6	GX-B1495/20-4-24646~24667	2024. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置22台，22台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
7	GX-B1495/20-4-24668~24679	2024. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置12台，12台防爆型高压配电装置所检项目合格。	

8	GX-B1495/20-4-24680~24703	2024. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置24台，24台防爆型高压配电装置所检项目合格。			
9	GX-B1495/20-4-24704~24733	2024. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置30台，30台防爆型高压配电装置所检项目合格。			
10	GX-B1495/20-4-24734~24771	2024. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置38台，38台防爆型高压配电装置所检项目合格。			
11	GX-B1495/20-4-24772~24798	2024. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置27台，27台防爆型高压配电装置所检项目合格。			

12	GX-B1495/20-4-24799~24817	2024. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置19台，19台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
13	GX-B1495/20-4-24818~24843	2024. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置26台，26台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
14	GX-B1495/20-4-24844~24867	2024. 5. 6	本次共检防爆型高压配电装置24台，24台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
15	GX-B1404/20-4-24009	2024/5/6	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	

16	GX-B1404/20-4-24010	2024/5/6	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1994《电能质量 公用电网谐波》要求。	
17	GX-B1404/20-4-24011	2024/5/6	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1995《电能质量 公用电网谐波》要求。	
18	GX-B1404/20-4-24012	2024/5/6	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1996《电能质量 公用电网谐波》要求。	
19	GX-B1404/20-4-24013	2024/5/6	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1997《电能质量 公用电网谐波》要求。	

20	GX-B1404/20-4-24014	2024/5/6	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1998《电能质量 公用电网谐波》要求。	
21	GX-B1308/23-4-24001	2024. 5. 7	综合判定：合格。	
22	GX-B1495/20-4-24466~24473	2024. 5. 7	本次共检防爆型高压配电装置8台，8台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
23	GX-B1495/20-4-24474~24481	2024. 5. 7	本次共检防爆型高压配电装置8台，8台防爆型高压配电装置所检项目合格。	

24	GX-B1495/20-4-24545	2024. 5. 7	所检项目合格。	 <p>2024. 4. 3</p>
25	GX-B1495/20-4-24400~24411	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜12面，12面高压开关柜所检项目合格。	 <p>2024. 3. 2</p>
26	GX-B1495/20-4-24412~24427	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜16面，16面高压开关柜所检项目合格。	 <p>2024. 3. 3</p>
27	GX-B1495/20-4-24428~24438	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜11面，11面高压开关柜所检项目合格。	 <p>2024. 3. 4</p>

28	GX-B1495/20-4-24439~24452	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜14面，14面高压开关柜所检项目合格。		
29	GX-B1495/20-4-24453~24463	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜11面，11面高压开关柜所检项目合格。		
30	GX-B1495/20-4-24464~24465	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜2面，2面高压开关柜所检项目合格。		
31	GX-B1495/20-4-24482~24494	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜13面，13面高压开关柜所检项目合格。		

32	GX-B1495/20-4-24495~24507	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜13面，13面高压开关柜所检项目合格。		
33	GX-B1495/20-4-24508~24516	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜9面，9面高压开关柜所检项目合格。		
34	GX-B1495/20-4-24517~24527	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜11面，11面高压开关柜所检项目合格。		
35	GX-B1495/20-4-24528~24532	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜5面，5面高压开关柜所检项目合格。		


36	GX-B1495/20-4-24546~24547	2024. 5. 7	<p>本次共检高压开关柜2面，2面高压开关柜所检项目合格。</p>	 <p>2024. 3. 8</p>
37	GX-B1495/20-4-24533~24544	2024. 5. 7	<p>本次共检高压开关柜12面，12面高压开关柜所检项目合格。</p>	 <p>2024. 4. 3</p>
38	GX-B1495/20-4-24466~24473	2024. 5. 7	<p>本次共检防爆型高压配电装置8台，8台防爆型高压配电装置所检项目合格。</p>	 <p>2024. 3. 7</p>
39	GX-B1495/20-4-24474~24481	2024. 5. 7	<p>本次共检防爆型高压配电装置8台，8台防爆型高压配电装置所检项目合格。</p>	 <p>2024. 3. 8</p>

40	GX-B1495/20-4-24545	2024. 5. 7	所检项目合格。	 <p>2024. 4. 3</p>
41	GX-B1495/20-4-24400~24411	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜12面，12面高压开关柜所检项目合格。	 <p>2024. 3. 2</p>
42	GX-B1495/20-4-24412~24427	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜16面，16面高压开关柜所检项目合格。	 <p>2024. 3. 3</p>
43	GX-B1495/20-4-24428~24438	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜11面，11面高压开关柜所检项目合格。	 <p>2024. 3. 4</p>

44	GX-B1495/20-4-24439~24452	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜14面，14面高压开关柜所检项目合格。		
45	GX-B1495/20-4-24453~24463	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜11面，11面高压开关柜所检项目合格。		
46	GX-B1495/20-4-24464~24465	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜2面，2面高压开关柜所检项目合格。		
47	GX-B1495/20-4-24482~24494	2024. 5. 7	本次共检高压开关柜13面，13面高压开关柜所检项目合格。		

48	GX-B1495/20-4-24495~24507	2024. 5. 7	<p>本次共检高压开关柜13面，13面高压开关柜所检项目合格。</p>		
49	GX-B1495/20-4-24508~24516	2024. 5. 7	<p>本次共检高压开关柜9面，9面高压开关柜所检项目合格。</p>		
50	GX-B1495/20-4-24517~24527	2024. 5. 7	<p>本次共检高压开关柜11面，11面高压开关柜所检项目合格。</p>		
51	GX-B1495/20-4-24528~24532	2024. 5. 7	<p>本次共检高压开关柜5面，5面高压开关柜所检项目合格。</p>		

52	GX-B1495/20-4-24546~24547	2024. 5. 7	<p>本次共检高压开关柜2面，2面高压开关柜所检项目合格。</p>	 <p>2024. 3. 8</p>
53	GX-B1499/23-4-24001	2024/5/6	所检项目合格。	 <p>2024.4.12</p>
54	GX-B1499/23-4-24002	2024/5/6	所检项目合格。	 <p>2024.4.12</p>
55	GX-B1499/23-4-24003	2024/5/6	所检项目合格。	 <p>2024.4.12</p>

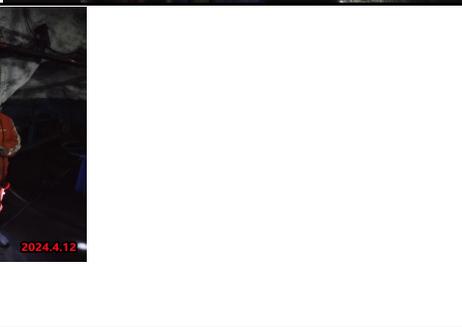56	GX-B1499/23-4-24004	2024/5/6	除吨水百米电耗超限外，其余所检项目合格。			
57	GX-B1499/23-4-24005	2024/5/6	除吨水百米电耗超限外，其余所检项目合格。			
58	GX-B1499/23-4-24006	2024/5/6	除吨水百米电耗超限外，其余所检项目合格。			
59	GX-B1499/23-4-24007	2024/5/6	实测流量273.2m ³ /h。			

60	GX-B1499/23-4-24008	2024/5/6	实测流量245.6m ³ /h 。	 2024.4.12
61	GX-B1499/23-4-24009	2024/5/6	实测流量315.2m ³ /h 。	 2024.4.12
62	GX-B1499/23-4-24010	2024/5/6	实测流量349.4m ³ /h 。	 2024.4.12