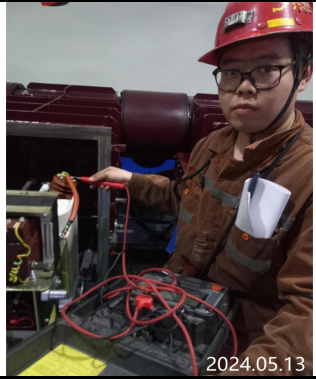
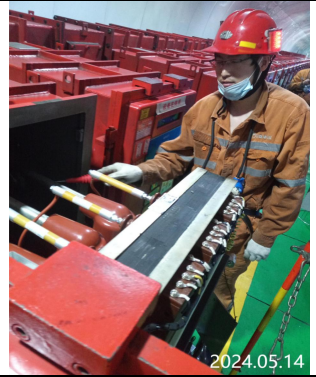
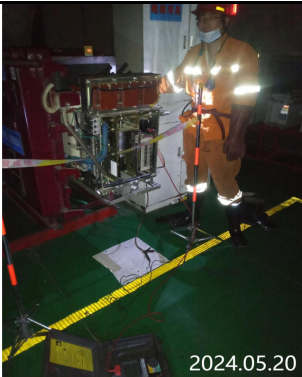


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
19	GX-B1495/20-3-244901~244928	2024. 8. 6	所检项目合格。	
20	GX-B1495/20-3-244929~244952	2024. 8. 6	所检项目合格。	
21	GX-B1495/20-3-244953~244972	2024. 8. 6	所检项目合格。	


22	GX-B1495/20-3-244973~245000	2024. 8. 6	所检项目合格。	
23	GX-B1495/20-3-245001~245028	2024. 8. 6	所检项目合格。	
24	GX-B1495/20-3-245029~245056	2024. 8. 6	所检项目合格。	

25	GX-B1495/20-3-245057~245092	2024. 8. 6	所检项目合格。	
26	GX-B1495/20-3-245093~245118	2024. 8. 6	所检项目合格。	
27	GX-B1495/20-3-245119~245148	2024. 8. 6	所检项目合格。	

28	GX-B1495/20-3-245149~245164	2024. 8. 6	所检项目合格。	 2024.05.20
29	GX-B1495/20-3-245171~245188	2024. 8. 6	所检项目合格。	 2024.05.09
30	GX-B1495/20-3-245189~245204	2024. 8. 6	所检项目合格。	 2024.05.10

31	GX-B1495/20-3-245205~245212	2024. 8. 6	所检项目合格。	
32	GX-B1495/20-3-245213~245229	2024. 8. 6	所检项目合格。	
33	GX-B1495/20-3-245230~245248	2024. 8. 6	所检项目合格。	

34	GX-B1495/20-3-245249~245264	2024. 8. 6	所检项目合格。	 2024.05.14
35	GX-B1495/20-3-245265~245283	2024. 8. 6	所检项目合格。	 2024.05.15
36	GX-B1495/20-3-245284~245296	2024. 8. 6	所检项目合格。	 2024.05.22

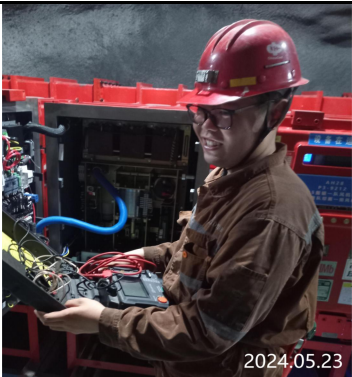37	GX-B1495/20-3-245297~245311	2024. 8. 6	所检项目合格。	
38	GX-B1495/20-3-245312~245323	2024. 8. 6	所检项目合格。	
39	GX-B1495/20-3-246001~246002	2024年8月6日	本次共检高压开关柜2台，2台高压开关柜所检项目合格。	

40	GX-B1328/20-3-24136	2024. 8. 6	本次共检验电器5支，5支验电器合格。	
41	GX-B1328/20-3-24137	2024. 8. 6	本次共检携带式接地和接地短路装置5套，5套携带式接地和接地短路装置合格。	
42	GX-B1328/20-3-24138	2024. 8. 6	所检项目合格。	

43	GX-B1534/20-3-24040	2024年8月7日	所检项目合格。	
44	GX-B1534/20-3-24041	2024年8月7日	所检项目合格。	
45	GX-B1404/20-3-24035	2024. 8. 8	所检电网谐波电压 总谐波畸变率、各 次谐波电压含有率 、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能 质量 公用电网谐波 》要求。	

46	GX-B1404/20-3-24036	2024. 8. 8	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
47	GX-B1404/20-3-24037	2024. 8. 8	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
48	GX-B1404/20-3-24038	2024. 8. 8	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

49	GX-B1404/20-3-24039	2024. 8. 8	所检电网谐波电压 总谐波畸变率、各 次谐波电压含有率 、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能 质量 公用电网谐波 》要求。	
50	GX-B1404/20-3-24040	2024. 8. 8	所检电网谐波电压 总谐波畸变率、各 次谐波电压含有率 、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能 质量 公用电网谐波 》要求。	
51	GX-B1404/20-3-24041	2024. 8. 8	所检电网谐波电压 总谐波畸变率、各 次谐波电压含有率 、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能 质量 公用电网谐波 》要求。	